


№ КНМ: 74220061000200873487 от 13.12.2021 г.

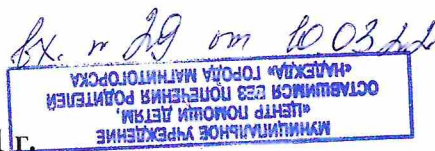

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091
тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: gpn@blaze.uu.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108,
т.21-99-21, e-mail: ondmagn@74.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 92/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное учреждение «Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска (полное наименование объекта защиты) МУ «Центр помощи детям «Надежда» г. Магнитогорска. (сокращенное наименование объекта защиты)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения заместителя начальника ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Герасимова С.М. № 92 от «24» февраля 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 час. 00 мин. «01» марта 2022 года по 15 час. 00 мин. «10» марта 2022 года проведена **плановая** проверка государственным инспектором ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району по пожарному надзору, капитаном вн. службы Киреевой Галиной Ивановной, на территории, в зданиях и помещениях МУ «Центр помощи детям «Надежда» г. Магнитогорска по адресу: 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 29/2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора МУ «Центр помощи детям «Надежда» г. Магнитогорска Поповой Еленой Фаритовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2.	3.	4.	5
1.	На объекте не хранится (отсутствует) техническая документация на систему противопожарной защиты, а	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об	01.04.2023	

<p>именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на существующую систему АПС и СОУЭ 3-его типа. - документация на технические средства, функционирующие в составе системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре 3-ого типа (ПКПП, БРО-Россия, БО, ручные пожарные извещатели, табло «Выход», дымовые пожарные извещатели). 	<p>утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>		
<p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя.</p> <p>(Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".</p> <p>Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.</p> <p>Двухпороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар 1" при срабатывании одного пожарного извещателя и сигнал "Пожар 2" при срабатывании второго пожарного извещателя в том же шлейфе.)</p> <p>Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». п. 14.1, п. 14.3 СП 5.13130.2009</p>	<p>01.04.2023</p>	
<p>Системы АПС и СОУЭ введены в эксплуатацию более 10 лет назад, капитальный ремонт не проводился (документы не представлены) - Акт приемки установки в эксплуатацию № 002870 от 29.06.2004 года.</p> <p>На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет), в том числе при наличии рекомендаций организации,</p>	<p>п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому</p>	<p>01.04.2023</p>	

	осуществляющей техническое обслуживание СПС объекта защиты, о необходимости модернизации СПС, замене технических средств СПС и повышения достоверности сигналов о пожаре.	обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638).		
4.	Категорирование помещений производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также помещений для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (системы электроснабжения и т.д.) определено без наличия соответствующих расчетов, разработанных в соответствии с СП 12.13130.	статьи 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13.130.2013	01.04.2023	
5.	Помещение библиотеки (помещение № 48 по техническому паспорту), не отделено от других помещений и коридоров в здании противопожарными перегородкой 1-го типа, а именно: заполнение проема в противопожарной преграде не выполнено дверьми, с пределом огнестойкости не менее EI30.	статьи 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13.130.2013		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано заместителю начальника ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Герасимову С.М., по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, в течение **15 дней** с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016 г.).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНДиПР
по городу Магнитогорску
и Верхнеуральскому району
по пожарному надзору
Киреева Галина Ивановна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» марта 2022 г.




(подпись)
М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

И.В. Директор
МУ «Центр помощи детям «Надежда» г. Магнитогорска

И.В. Столбов
(должность, фамилия, инициалы)

«10» марта 2022 г.

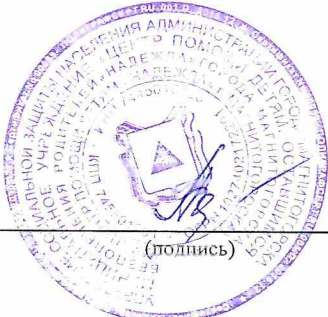

(подпись)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Единый телефон «доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99